


非常用自家発電機設備新設工事仕様書

名称仕様		数量	単位	備考
	ことぶき荘屋上非常用自家発電機設備工事			
I	非常用自家発電装置(ヤママー)	1	台	AP-155D1-6S
	試験運転・技術指導	1	式	
	運搬料	1	式	
	消防申請費	1	式	
II	電気設備工事			
	電線管	3	本	HI-VE70
	電線管	3	本	HI-VE36
	電線管	3	本	HI-VE28
	附属品	1	式	HI-VE
	配管支持材	1	式	
	プルボックス	3	個	200×200×150mm樹脂製
	ケーブル	10	m	CVT 60mm ²
	ケーブル	10	m	CVT 38mm ²
	電線	10	m	IV 22mm ² ×1
	切替盤(屋外用)	1	面	50KVAスコット トランス内蔵
	雑材消耗品	1	式	
	重機費	1	式	
	労務費	1	式	
	諸経費	1	式	
III	基礎工事			
	発電機切替盤基礎			
	コンクリート工事	1	式	型枠一般用
	コンクリート工事	1.5	m ³	生コン
	コンクリート工事	1	式	鉄筋
	労務費	1	式	
	雑材消耗品	1	式	
	重機費	1	式	

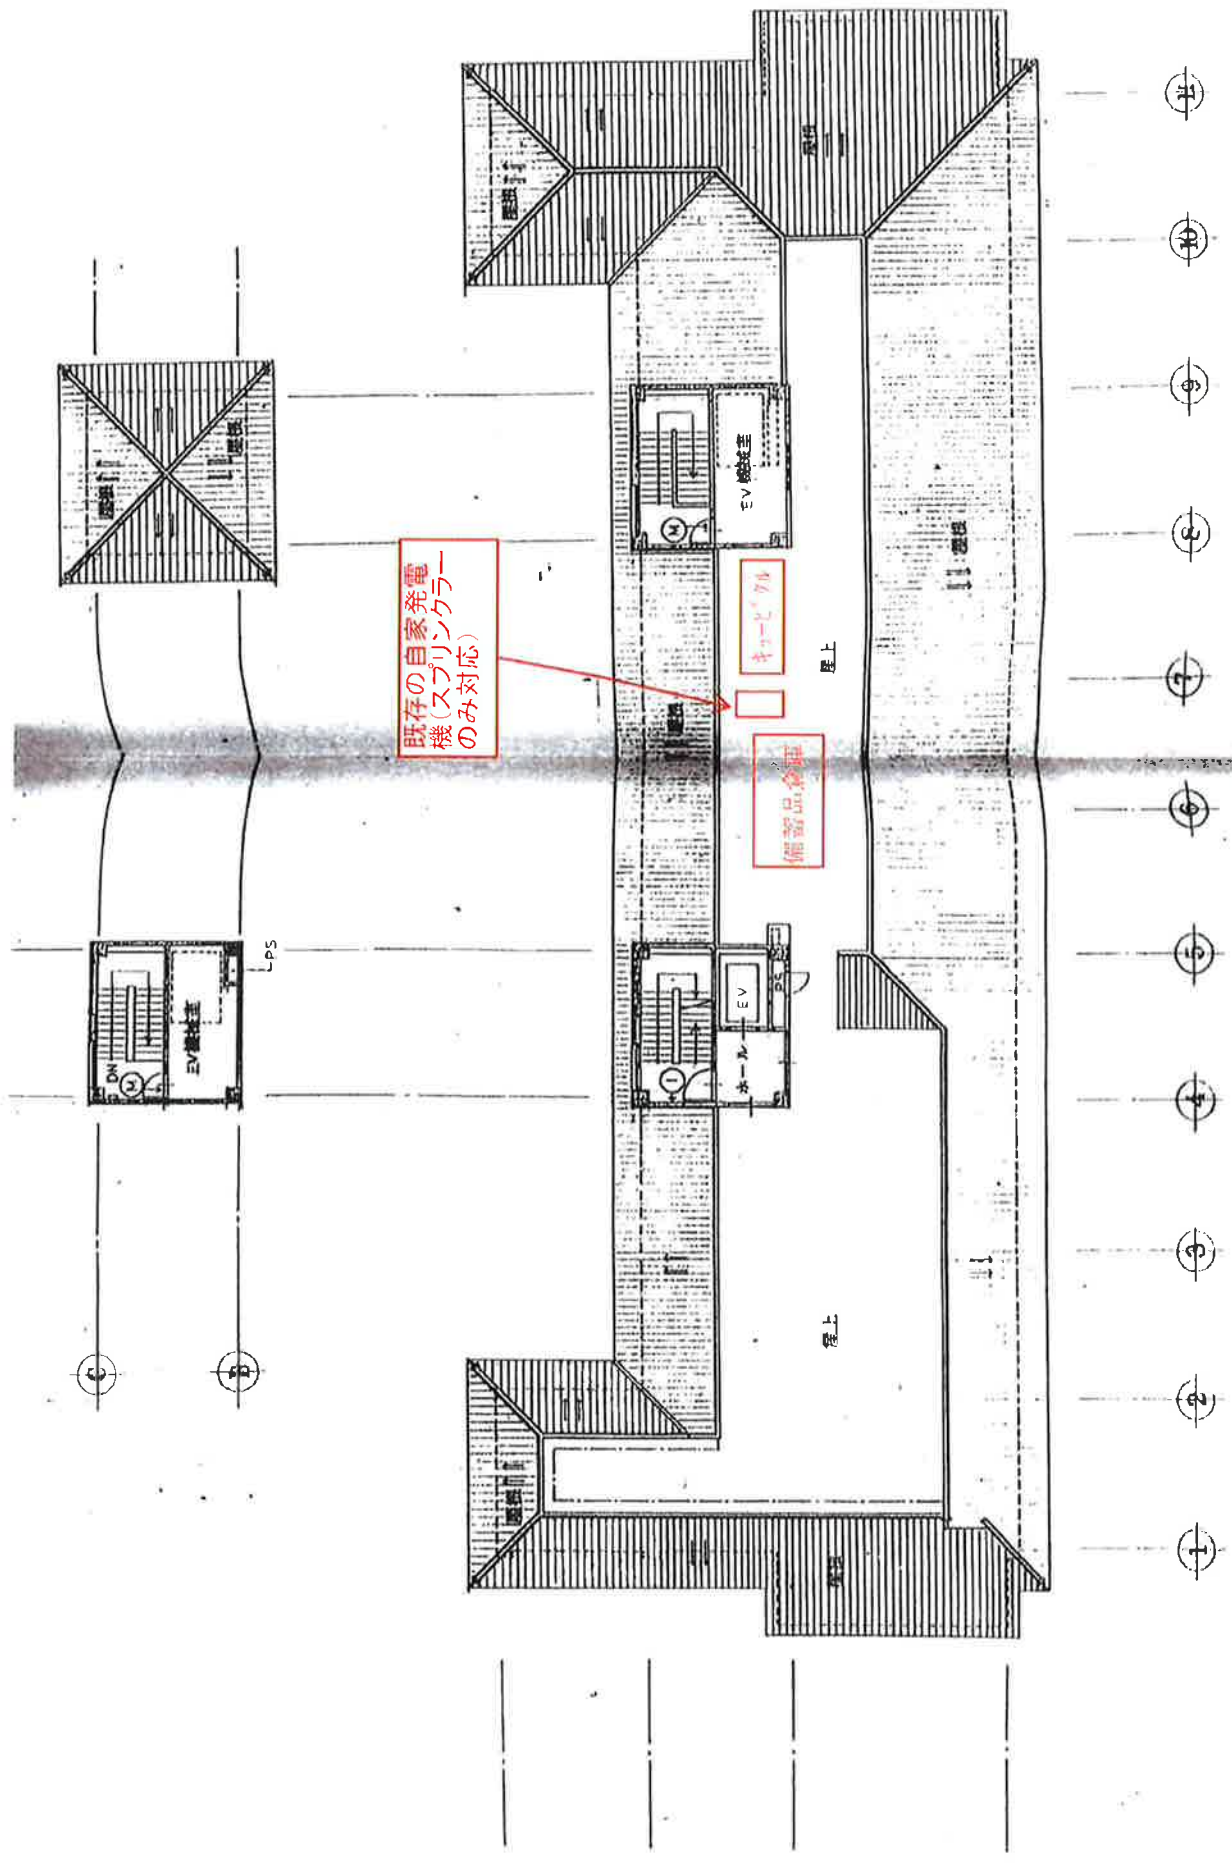

既存の自家発電機
(スプリングラ-のみ対応)

エレベーター

エレベーターホール

エレベーター

エレベーター

エレベーター

エレベーター

エレベーター

エレベーター

